

Geräteeinbausteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt, Flanschbefestigung
 Appliance outlet 70°, 10 A, with earthing contact, flange mounting



16 g



F (C13)



Gewicht / Weight



Beschreibung / Description

Auch mit Steckanschluss 4,8 mm oder Schraubanschluss erhältlich.

Auch für Rast- statt Schraubmontage erhältlich.


Also available tap terminals size 4,8 mm or screw terminals.

Also as snap-in instead of flange mounting available.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / Kind of construction	DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3 Normblatt F
Anschlüsse / Type of terminals	Steckanschluss 6,3 mm / Tab terminals 6,3 mm
Kontakte / Material of terminals	CuZn37
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6V0 / Polyamide 6V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6V0 / Polyamide 6V0
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	$t_{\min} -5^{\circ}\text{C}$; $t_{\max} +40^{\circ}\text{C}$; max. $\varnothing 35^{\circ}\text{C}$ @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

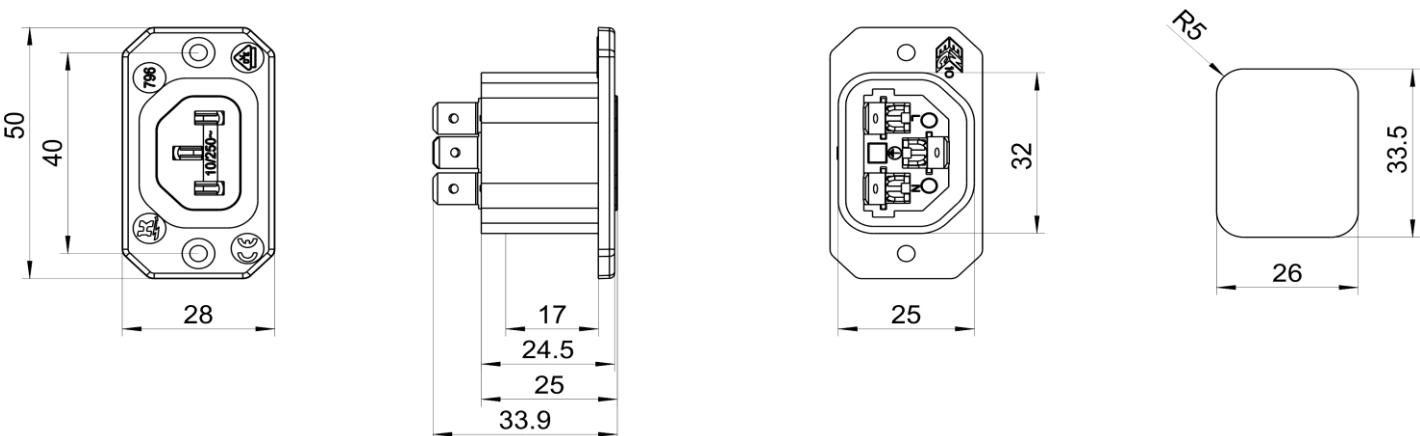

N

L

PE

Revision: D

vom 13.06.2023

Abisolierung / Wire stripping:

-

-

-

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / Terminals L+N:	–
Anschluss PE / Terminal PE:	–
Kabelklemmen / Cable clamp:	–
Gehäuseschrauben / Cover:	–

Revision: D

vom 13.06.2023